


Service - Information

INFORMAZIONE DI SERVIZIO

STEREO / NICAM L'L.BGH, DKK, I PAL, SECAM, NTSC (AV)

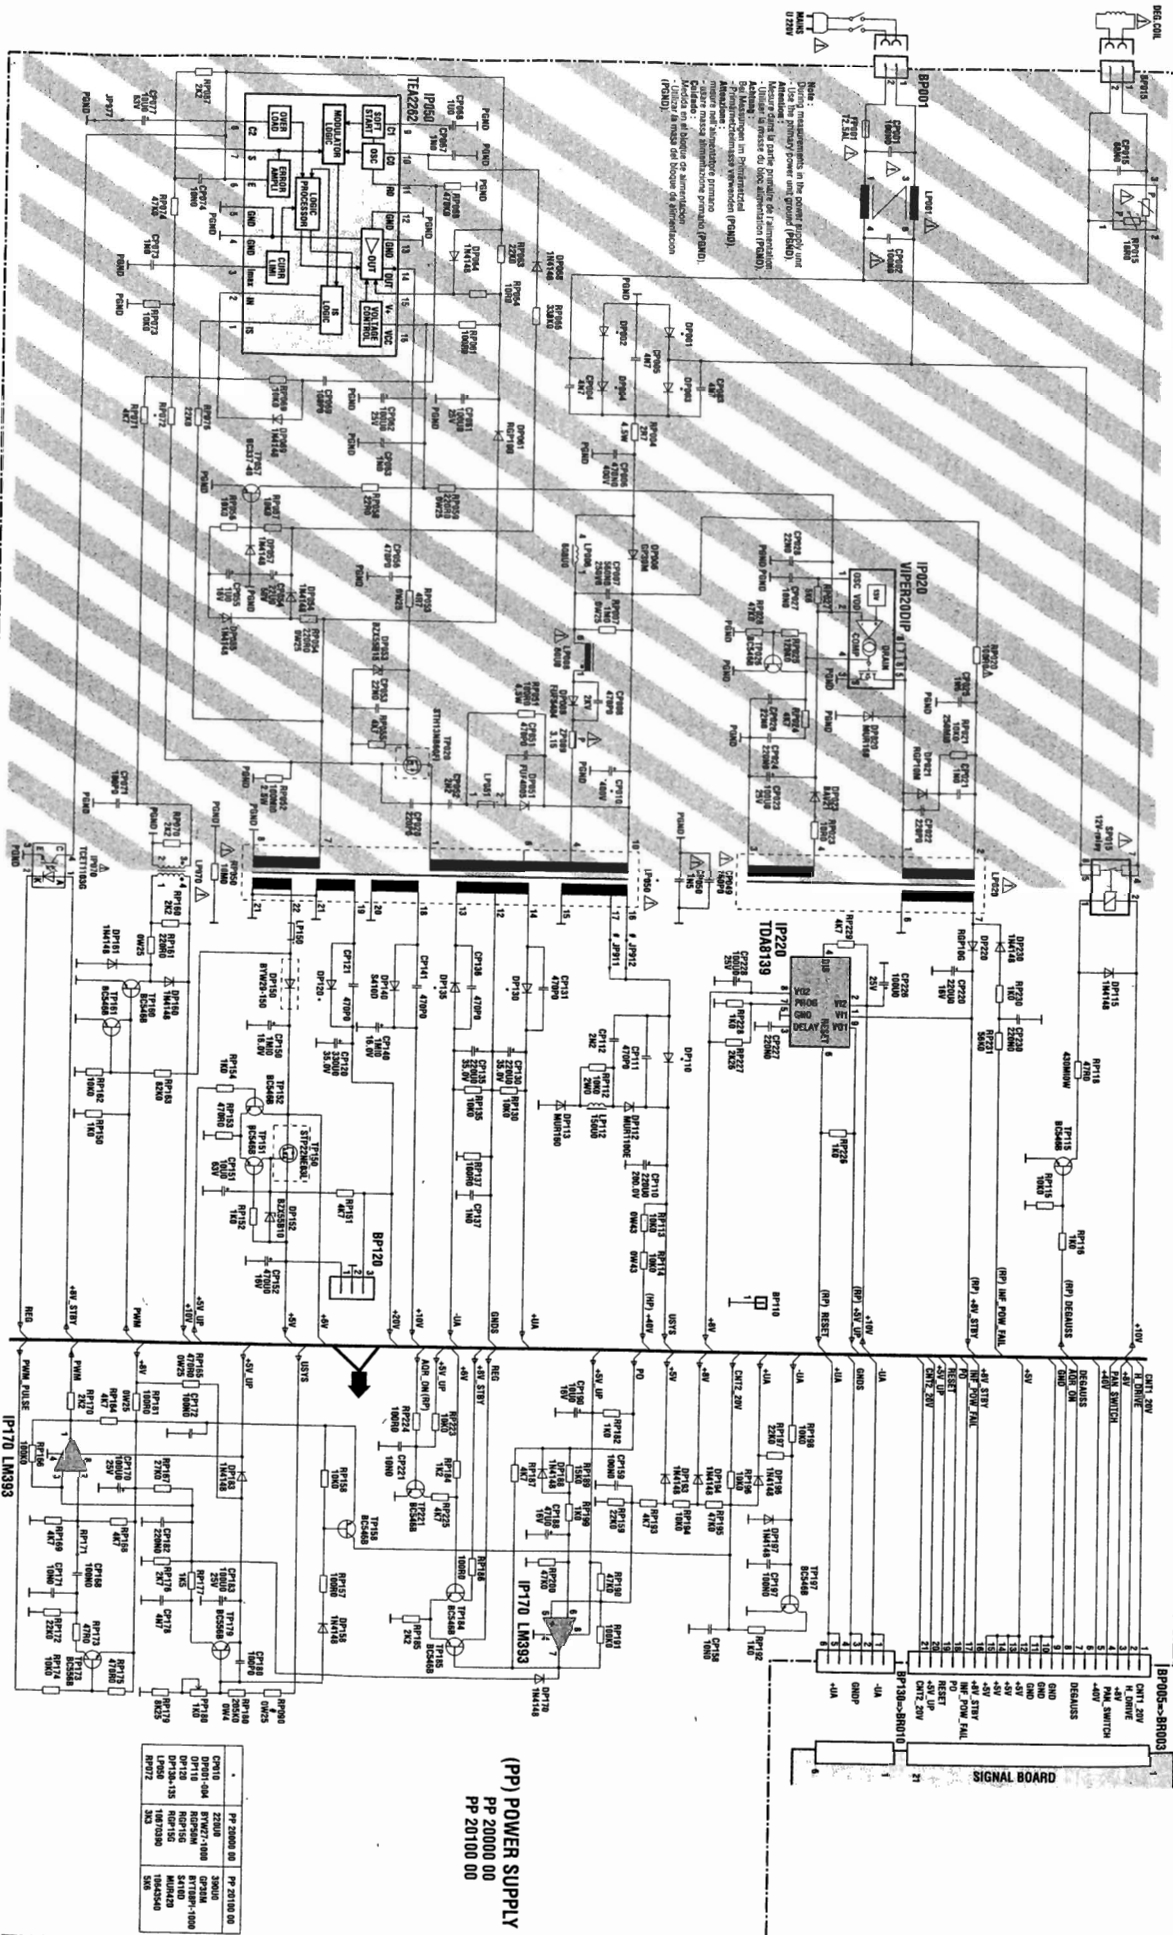

(PP) POWER SUPPLY
PP 20000 00
PP 20100 00

CP210	PP 20000 00	PP 20100 00
CP211	PP 20000 00	PP 20100 00
CP212	PP 20000 00	PP 20100 00
CP213	PP 20000 00	PP 20100 00
CP214	PP 20000 00	PP 20100 00
CP215	PP 20000 00	PP 20100 00
CP216	PP 20000 00	PP 20100 00
CP217	PP 20000 00	PP 20100 00
CP218	PP 20000 00	PP 20100 00
CP219	PP 20000 00	PP 20100 00
CP220	PP 20000 00	PP 20100 00
CP221	PP 20000 00	PP 20100 00
CP222	PP 20000 00	PP 20100 00
CP223	PP 20000 00	PP 20100 00
CP224	PP 20000 00	PP 20100 00
CP225	PP 20000 00	PP 20100 00
CP226	PP 20000 00	PP 20100 00
CP227	PP 20000 00	PP 20100 00
CP228	PP 20000 00	PP 20100 00
CP229	PP 20000 00	PP 20100 00
CP230	PP 20000 00	PP 20100 00
CP231	PP 20000 00	PP 20100 00
CP232	PP 20000 00	PP 20100 00
CP233	PP 20000 00	PP 20100 00
CP234	PP 20000 00	PP 20100 00
CP235	PP 20000 00	PP 20100 00
CP236	PP 20000 00	PP 20100 00
CP237	PP 20000 00	PP 20100 00
CP238	PP 20000 00	PP 20100 00
CP239	PP 20000 00	PP 20100 00
CP240	PP 20000 00	PP 20100 00
CP241	PP 20000 00	PP 20100 00
CP242	PP 20000 00	PP 20100 00
CP243	PP 20000 00	PP 20100 00
CP244	PP 20000 00	PP 20100 00
CP245	PP 20000 00	PP 20100 00
CP246	PP 20000 00	PP 20100 00
CP247	PP 20000 00	PP 20100 00
CP248	PP 20000 00	PP 20100 00
CP249	PP 20000 00	PP 20100 00
CP250	PP 20000 00	PP 20100 00

Note: Supply primary detail measurements.
 - Use only (PSNO) dimension point.
 - Measure dans le bloc alimentation.
 - Utiliser la masse du bloc alimentation (PSNO).
 - Bei Messungen im Primärnetzteil.
 - Primärnetzteilmasse verwenden (PSNO).


Atención: medir en el alimentador primario (PSNO).
 - Usar sólo el punto de medición (PSNO).
 - Medir en el bloque de alimentación.
 - Utilizar la masa del bloque de alimentación (PSNO).
 - Bei Messungen im Primärnetzteil.
 - Primärnetzteilmasse verwenden (PSNO).

Use isolation mains transformer.
 - Utiliser un transformateur isolateur de secteur.
 - Ethen Trenntrafo verwenden.
 - Utilizzare un trasformatore isolato di rete.
 - Part of board connected to mains supply.
 - Partie du chassis connectée au secteur.
 - Primärseite des Netzteils.
 - Parte del chassis conectada a la red.

⚠ Indicate critical safety component, and identical components should be used for replacement.
 - Only item can be operational safely be guaranteed.
 - Le remplacement des éléments de sécurité (représentés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la norme CEI 65 comporte la non conformité de l'appareil.
 - Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.
 - Wenn Sicherheitsleiste (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, entfällt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (rappresentati con il simbolo ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio.
 - In tal caso, l'azienda si sctualizza la responsabilità del costruttore.
 - La substitución de elementos de seguridad (representados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
 - En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Im Fall

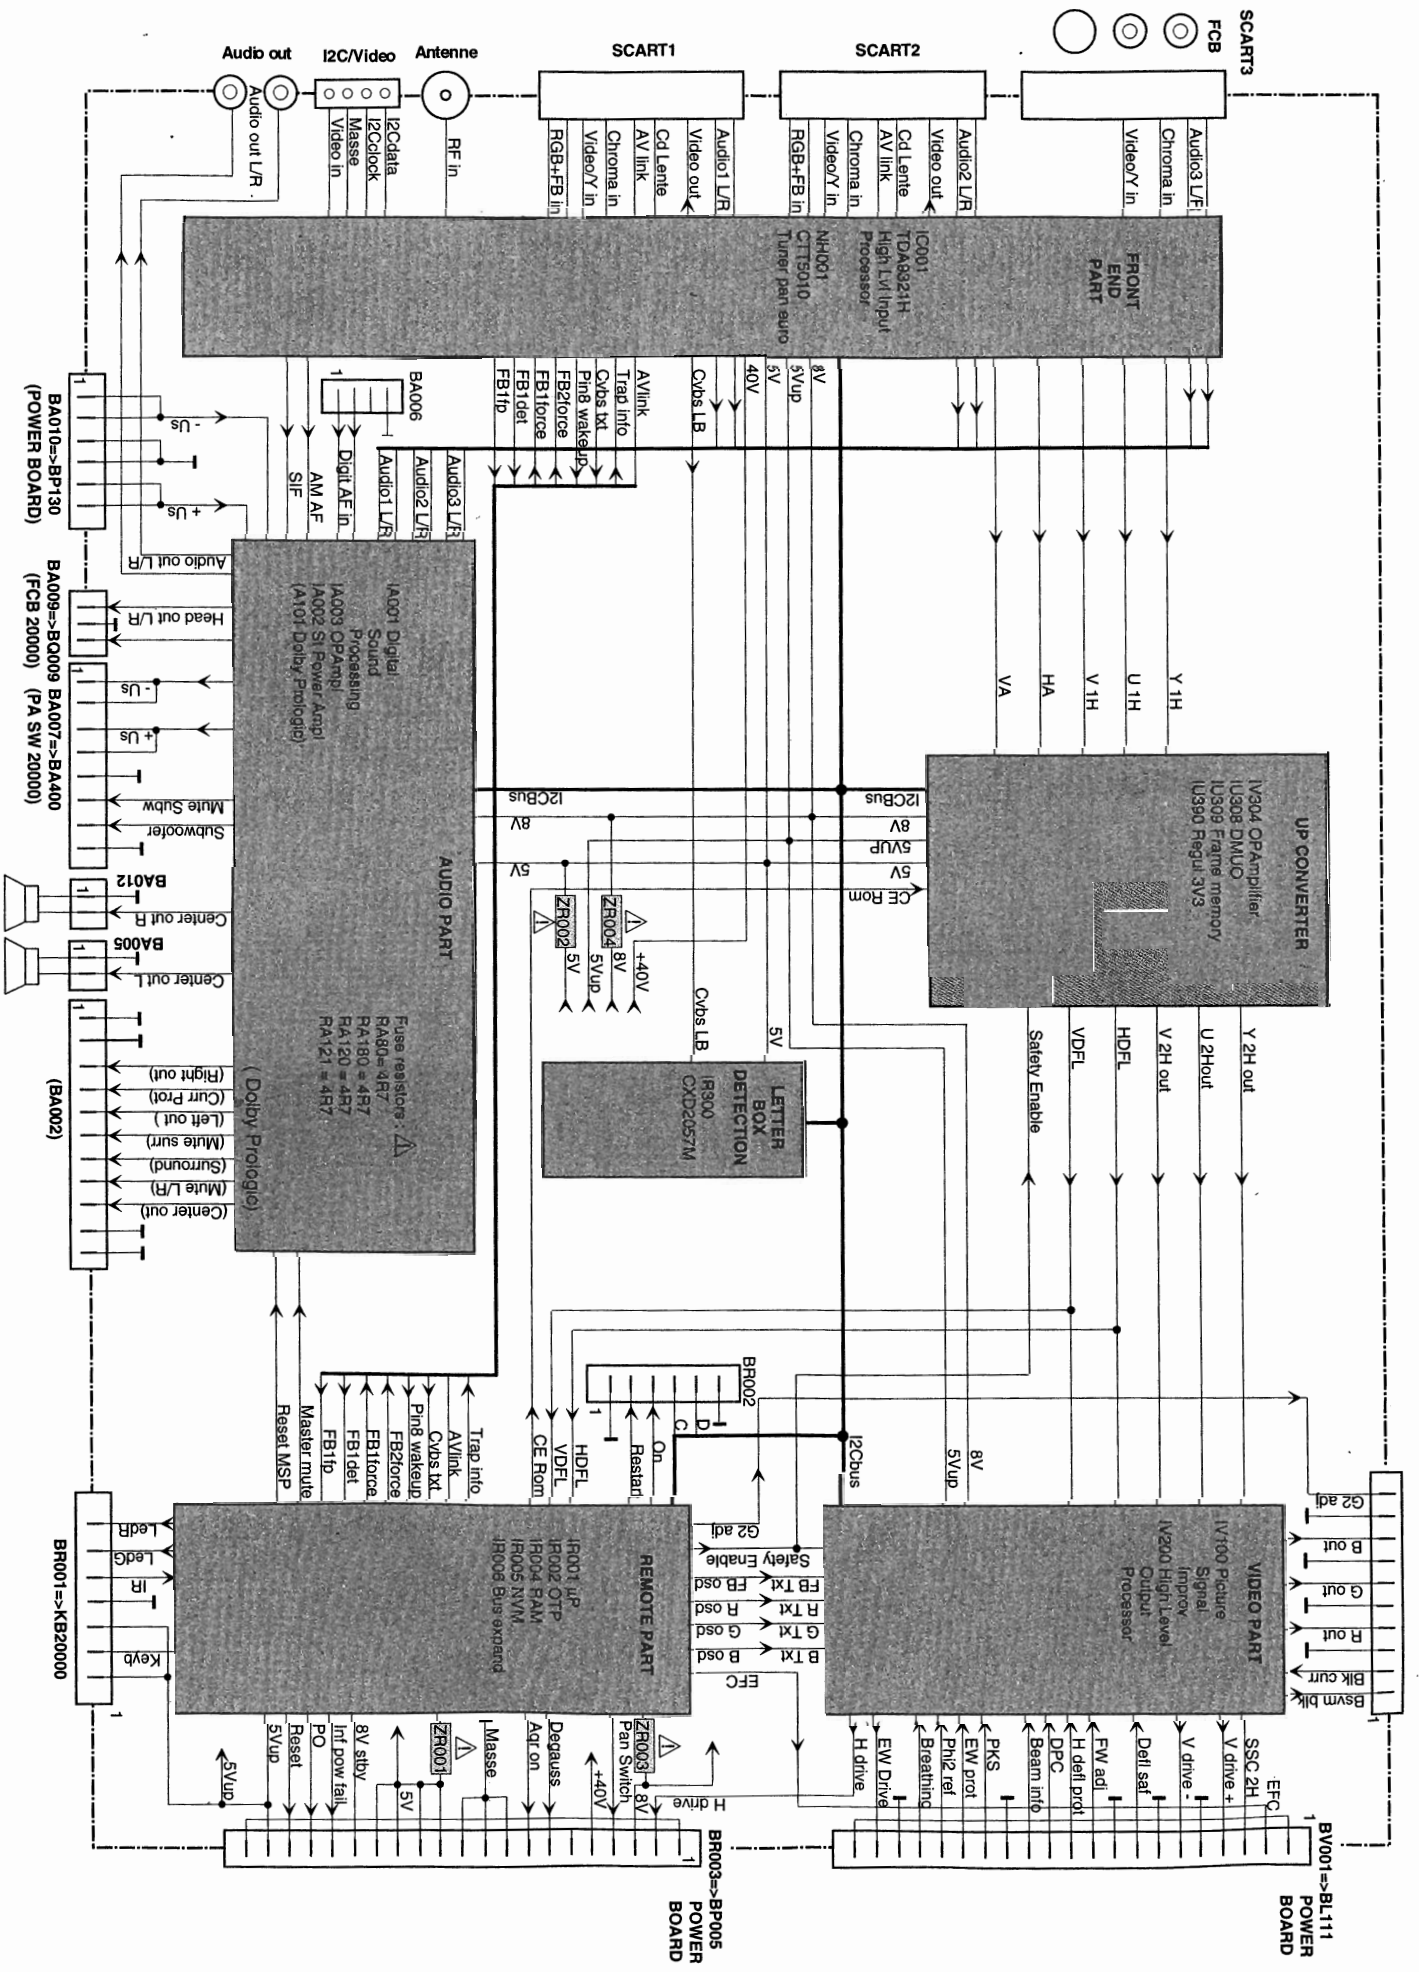

BV300=>BR001 CRT

BV001=>BL111
POWER BOARD

BR003=>BP005
POWER BOARD

