


# 8.6 Schaltplan SP 950C in Verbindung mit SP 950T

Steckerbelegung, Version A

Pos.	Bezeichnung
1	Kondensatpumpe
2	Verdampferlüfter
3	Displayplatine
4	Temperaturfühler/NTC
5	Niveaugeber
6	Zusatzplatine Pumpensteuerung
7	Steuerplatine
8	Sicherung 25 A
9	Kondensatorlüfter
10	Klimakompressor
11	Klixon
12	Sicherung 1 A (bzw. je nach Ausführung 4 A)
13	Sicherung FST 4,0 Lüfter-Verdampfer
14	Sicherung FST 4,0 Lüfter-Kondensator

bl = blau  
br = braun  
gl = gelb  
gr = grün  
ro = rot  
sw = schwarz  
w = weiß

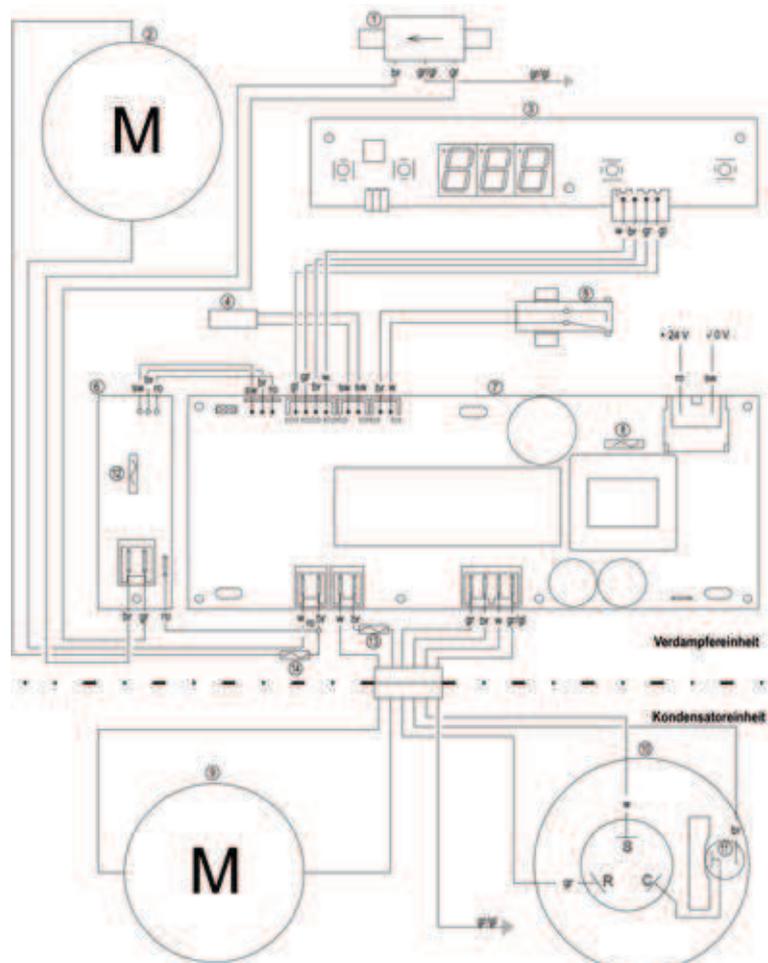


# 8.6 Schaltplan SP 950C in Verbindung mit SP 950T

Steckerbelegung, Version B + C + D + E

Pos.	Bezeichnung
1	Kondensatpumpe
2	Verdampferlüfter
3	Bedienplatine
4	Temperaturfühler
5	Niveaugeber
6	Steuerung
7	Sicherung 25 A
8	Sicherung 4 A Verdampferlüfter
9	Sicherung 4 A Kondensatorlüfter
10	Kondensatorlüfter
11	Kompressor
12	Klixon (Kompressor)

bl = blau  
br = braun  
gl = gelb  
gr = grün  
ro = rot  
sw = schwarz  
w = weiß

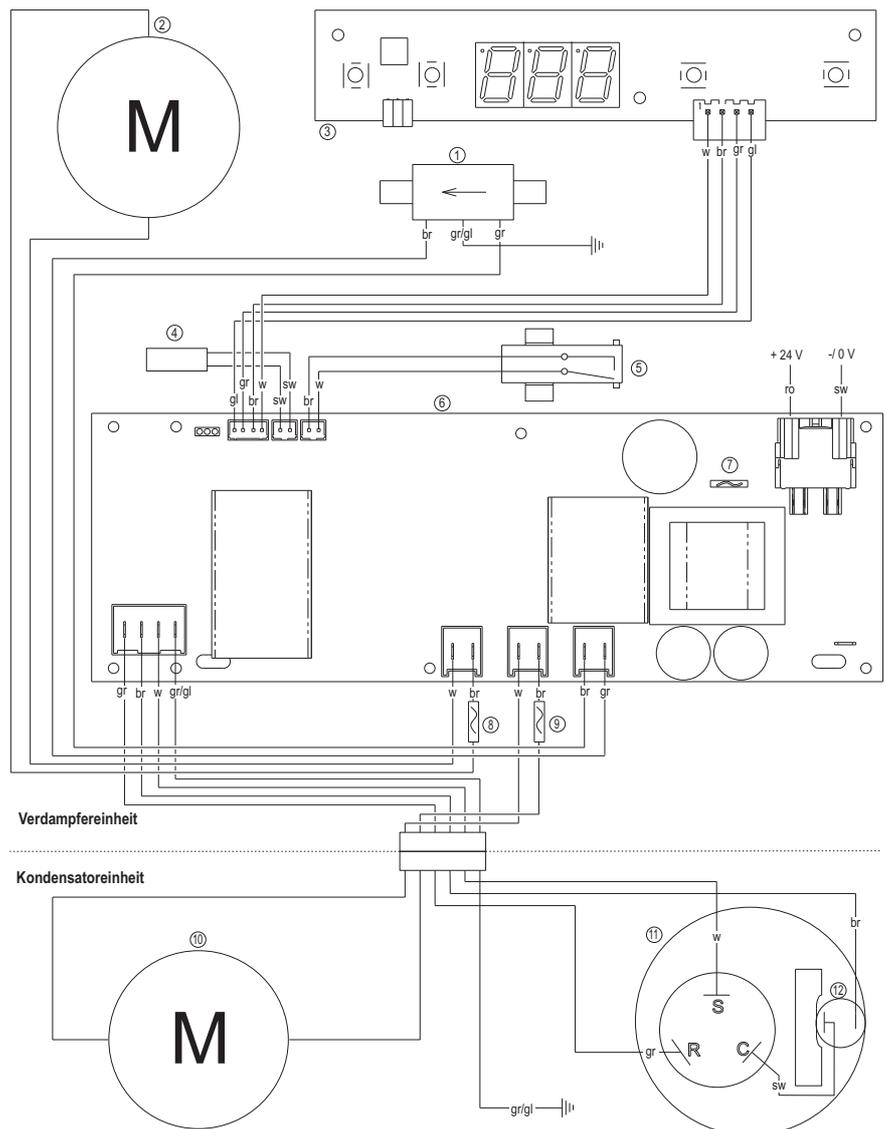

# 8.6 Schaltplan SP 950C in Verbindung mit SP 950I

Steckerbelegung, Version A

Pos.	Bezeichnung
1	Verdampferlüfter
2	Bedienplatine
3	Temperaturfühler
4	Steuerung
5	Sicherung 25 A
6	Sicherung 4 A Lüfter-Verdampfer
7	Sicherung 4 A Lüfter-Kondensator
8	Kondensatorlüfter
9	Kompressor
10	Klixon (Kompressor)

bl = blau  
br = braun  
gl = gelb  
gr = grün  
ro = rot  
sw = schwarz  
w = weiß

